

ORDER ENTRY: Anforderungsmaske „Mikrobiologie/PCR“ verfügbar

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, liebes Praxisteam,

ab sofort ist unsere neue, zusätzliche Anforderungsmaske Mikrobiologie/PCR als Reiter in Ihrem Order-Entry-System imed verfügbar (Abb. 1).

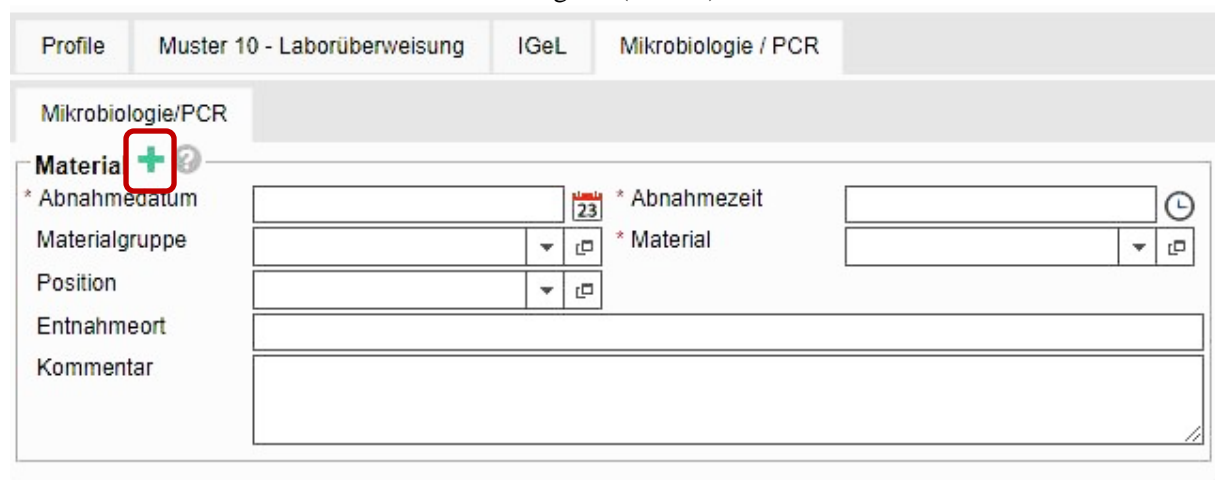


Abb. 1: Der Mikrobiologie/PCR-Reiter

Sie können in ein und derselben Sitzung Aufträge an das Labor und an die Mikrobiologie (Mibi) senden. Das System erzeugt dabei intern für beide Bereiche getrennte Auftragsnummern, die Sie später unter „Offene Aufträge“ wie gewohnt einsehen können.

Die Abrechnungsart der Mibi erfolgt immer entsprechend des Eingangs ausgewählten Versicherungsstatus. **Für IGeL-Anforderungen benutzen Sie jedoch bitte NUR den Reiter „IGeL“**, ggf. auch mit Freitextuntersuchungen. Bei IGeL **NICHT den Reiter Mibi/PCR** verwenden.

Im Reiter Mibi/PCR startet mit Klick auf das grüne Plus ein Auftrag mit automatischem Eintrag des Datums und der Abnahmezeit. Diese sind veränderbar, wenn Sie z.B. Aufträge vorab anlegen möchten oder die Materialentnahme bereits früher erfolgt ist (Abb. 2)



The image shows a detailed view of the 'Mikrobiologie/PCR' tab in the order entry system. The 'Material' section is highlighted with a red box around a green plus sign (+). Below this, there are input fields for 'Abnahmedatum' (with a calendar icon), 'Abnahmezeit' (with a clock icon), 'Materialgruppe', 'Position', 'Entnahmeort', and 'Kommentar'. There are also dropdown menus and icons for each of these fields.

Abb. 2: Auftrag starten – Entnahmezeitpunkt definieren

Zur Auswahl der Mibi/PCR-Untersuchungen wählen Sie bitte **zuerst die Materialgruppe** (z.B. Kopf/Hals, Stuhl), **danach das Material**. Optional sind Zusatzangaben gewünscht wie Position, Entnahmeort, Kommentar (Abb. 3).

Profile Muster 10 - Laborüberweisung IGeL Mikrobiologie / PCR

Mikrobiologie/PCR

Material + ?

* Abnahmedatum 15.09.2020 23 * Abnahmezeit 09:52

Materialgruppe Helicobacter pylori * **Material** Stuhl (AG Nachweis)

Position

Entnahmeort

Kommentar

Abb. 3: Auswahl von Materialgruppe und Material

Nun werden die für die Materialgruppe-Material-Kombination möglichen und sinnvollen Untersuchungen dargestellt, d.h. Basisdiagnostik und in einigen Fällen weiterführende Untersuchungen. Untersuchungen per Klick anwählen (Abb. 4).

Profile Muster 10 - Laborüberweisung IGeL Mikrobiologie / PCR

Mikrobiologie/PCR

Material + ?

* Abnahmedatum 15.09.2020 23 * Abnahmezeit 09:52

Materialgruppe Helicobacter pylori * Material Stuhl (AG Nachweis)

Position

Entnahmeort

Kommentar

Stuhl (AG Nachweis)

Helicobacter pylori - Diagnostik

Helicobacter pylori AG im Stuhl

Abb. 4: Auswahl der konkreten mikrobiologischen Untersuchung

Zusätzlich können Sie im rechten Teil der Ansicht Zusatzangaben zum Patienten tätigen, darunter zur Antibiotikatherapie (Abb. 5).

Zusatzangaben Patient

Diagnosen
Auswahl:
ICD 10 Code

Antimikrobielle Therapie
Läuft bereits seit:
Geplant ab:
Auswahl:

Immunsuppression Schwangerschaft Auslandsaufenthalt
 Ja Nein Ja Nein Ja Nein

Abb. 5: Zusatzangaben zum Patienten

Weiteres Material - weiterer Auftrag

Sie haben nun die Möglichkeit, einen weiteren Auftrag für ein weiteres mikrobiologisches Material anzulegen. Hierfür klicken Sie wieder auf das grüne Plus (Abb. 2). Es öffnet sich ein weiterer Reiter innerhalb dieser Maske und sie können die beschriebenen Schritte wiederholen.

Als Erinnerung: **Für jedes Material** in dieser Mikrobiologischen Maske wird **im Hintergrund eine neue Barcode-Nummer** erzeugt. Es werden also während einer imed-Sitzung für einen Patienten gegebenenfalls zwei oder noch mehr Einzelaufträge angelegt.

Ist Ihr Gesamtauftrag fertig, aktivieren Sie, wie gewohnt, mit Klick auf „Speichern und Etikett“, den Druck der Barcodes und senden damit den Auftrag. Beachten Sie bitte an dieser Stelle, dass für die Mikrobiologie keine Nachforderungen möglich sind. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Auftrag vor der Aktivierung nochmals genau zu prüfen.

Wie bisher werden nun die Barcodes mit exakter Materialbezeichnung gedruckt. Haben Sie in dieser Sitzung auch Aufträge an das Fachlabor ausgewählt, erscheinen auch diese Etiketten mit.

Zur Beachtung: Den für Mibi-Aufträge derzeit standardmäßig mit erzeugten AIS-Barcode (für Ihr Laborbuch) bitte verwerfen.

Zukünftig werden für JEDES Mibi-Material passende AIS-Barcodes gedruckt werden können. Bis dahin bitte (sofern für Ihr Laborbuch notwendig) einen zusätzlichen Materialbarcode mit passender Nummer ausdrucken und diesen einkleben.

